


Ögütler millimetredir.
Dimensions in millimeters.

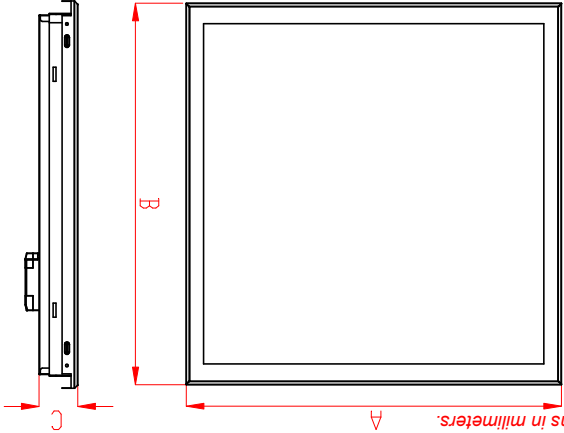

Kad	A	B	C
LGO (595x595)	595 mm	595 mm	58 mm
LGO (600x600)	600 mm	600 mm	58 mm
LGO (600x1200)	600 mm	1200 mm	58 mm
LGO (300x300)	300 mm	300 mm	58 mm
LGO (300x600)	300 mm	600 mm	58 mm
LGO (300x1200)	300 mm	1200 mm	58 mm

LGO (300x1200)

Notlar / Notes

Bu armatür bina içi kullanımına uygundur.

This luminaire is suitable for indoor use.

Bu armatürün harici bükülgel kablo veya kordonunun hasar görmesi durumunda; bir

tehlile meydana gelmesini engellemek için yalnızca imalatçı veya onun yetkili servisi ya

da seçtiği nitelikte kalifiye personel tarafından değiştirilmesi gerekir.

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively

replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to

avoid a hazard.

LİTA AYDINLATMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.


LİTA LIGHTING CO.

FABRİKA (FACTORY) : Harağı Harağı Hadimköy yolu Cad. No:15 Harağı Mah. Armutköy / İSTANBUL - TÜRKİYE
TEL : 90 (0) 212 683 09 87 (5 Hat) FAX : 90 (0) 212 683 09 92

www.litpa.com




LGO 002 Serisi Klip-in Armatürü LGO 002 Type Clip-in Luminaire

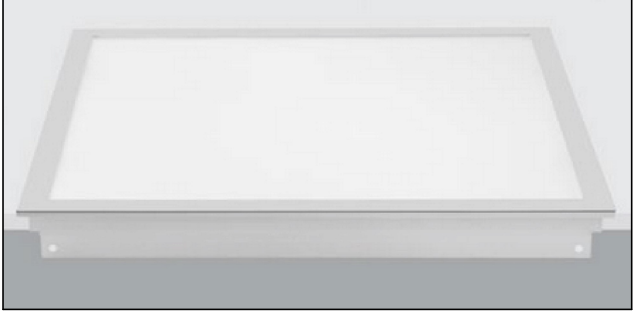

Aydınlatmada dünya markası olma yolunda bir Türk markası olan
LİTA Aydınlatma'yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Thank You for choosing LİTA Lighting

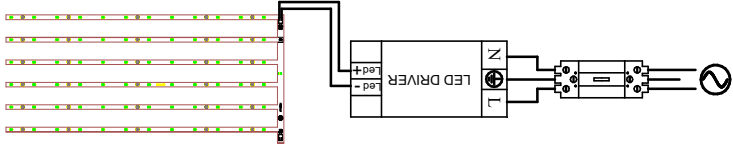

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

ÜRÜN ADI	W	Va	VAC	Hz	ACIKLAMALAR
LGO 002 30-60	20W	35°C	220-240VAC	50/60Hz	Armatör borusu teklindeki materyallerin montajı için uygun değildir.
LGO 002 30-120	35W	35°C	220-240VAC	50/60Hz	Armatör borusu teklindeki materyallerin montajı için uygun değildir.
LGO 002 60-60	35W	35°C	220-240VAC	50/60Hz	Armatör borusu teklindeki materyallerin montajı için uygun değildir.

UYARILAR :



- 1-) ACİL DURUM AYDINLATMA ÜNİTELİ ARMATÜRLERİMİZİN REFLEKTÖRÜNÜ / DİFÜZÖRÜNÜ ŞARJ GÖSTERGE LEDİNİN BULUNMADIĞI KENARDAN AÇINIZ.
 - 2-) ARMATÜR HİÇ BİR DURUMDA YALITIM ÖRTÜSÜ VEYA BENZER MADDE İLE KAPLANMAMALIDIR.
 - 3-) ARMATÜR İSİ YALITIM MALZEMESİ İLE KAPLAMAYA UYGUN DEĞİLDİR.
- WARNINGS :**
- 1-) IF YOU USE EMERGENCY EQUIPPED LUMINAIRES, OPEN THE REFLECTORS FROM OTHER SIDE BY EMERGENCY KITS CHARGE DISPLAY LED.
 - 2-) DONT COVER WITH ANY ISOLATION CLOTH OR ANOTHER EQUIVALENT.
 - 3-) THIS LUMINAIRE IS NOT SUITABLE FOR COVERING WITH THERMAL INSULATING MATERIAL.

Montaj Detayları / Assembling Details


1 Gövdeyi tavaya yerleştirin
Place the body into the ceiling

2 L braket dışarıdan yerleştirin
Place "L" brackets from outside

Braket vidalarını sıkın
Screw the brackets

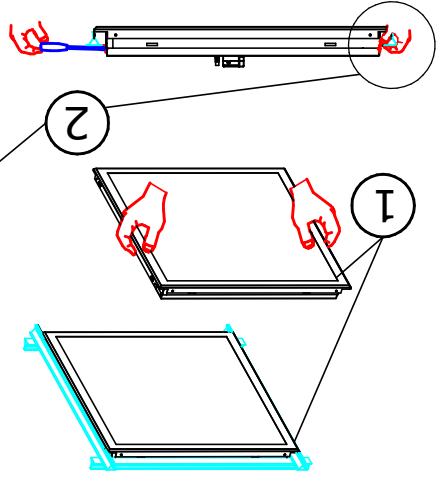

Kaset tavan
Clipping ceiling

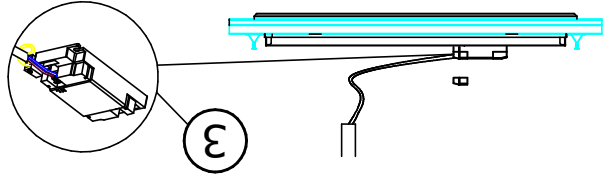

Armatürün elektrik bağlantılarını yaparak tavan içersine sokunuz.
Please make electrical connections and insert luminaire behind to the ceiling.

